


Initialisation de l'administrateur

A la suite de votre inscription en tant qu'administrateur de votre association, vous recevez par mail un fichier en pièce jointe qui va vous permettre d'initialiser le configurateur avec votre nom, prénom et votre adresse mail déclaré dans le formulaire.

Pour initialiser le configurateur voici ci-dessous la marche à suivre :

Ouverture du configurateur


L'ouverture du configurateur s'effectue par le connecteur. Vous devez cliquer sur le bouton "Configurateur" situé en bas à droite dès l'ouverture et avant même la connexion.

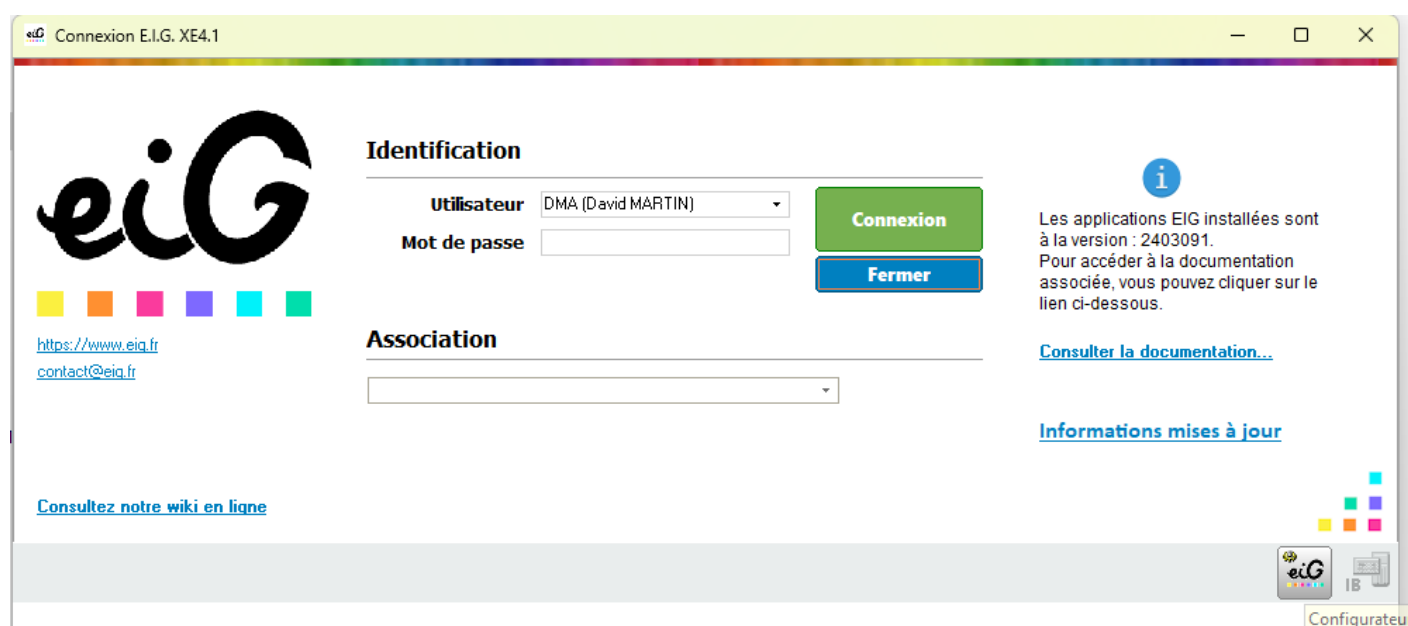

The screenshot shows the 'Connexion E.I.G. XE4.1' web application. On the left is the 'eiG' logo with a row of colored squares (yellow, orange, pink, purple, cyan, green) and links to 'https://www.eiq.fr' and 'contact@eiq.fr'. Below these is a link to 'Consultez notre wiki en ligne'. The main area is divided into two sections: 'Identification' and 'Association'. The 'Identification' section has a dropdown menu for 'Utilisateur' (currently showing 'DMA (David MARTIN)'), a text input for 'Mot de passe', and two buttons: 'Connexion' (green) and 'Fermer' (blue). The 'Association' section has a dropdown menu. On the right, there is an information icon (i) and text stating 'Les applications EIG installées sont à la version : 2403091. Pour accéder à la documentation associée, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous.' Below this is a link 'Consulter la documentation...'. At the bottom right, there is a link 'Informations mises à jour' and a small 'Configurateur' button with the eiG logo and a printer icon.

Ouverture de la configuration

Vous devez ensuite double-cliquer sur la configuration de votre association. Celle-ci est nommée soit STANDARD, soit un nom correspondant au nom de votre association.

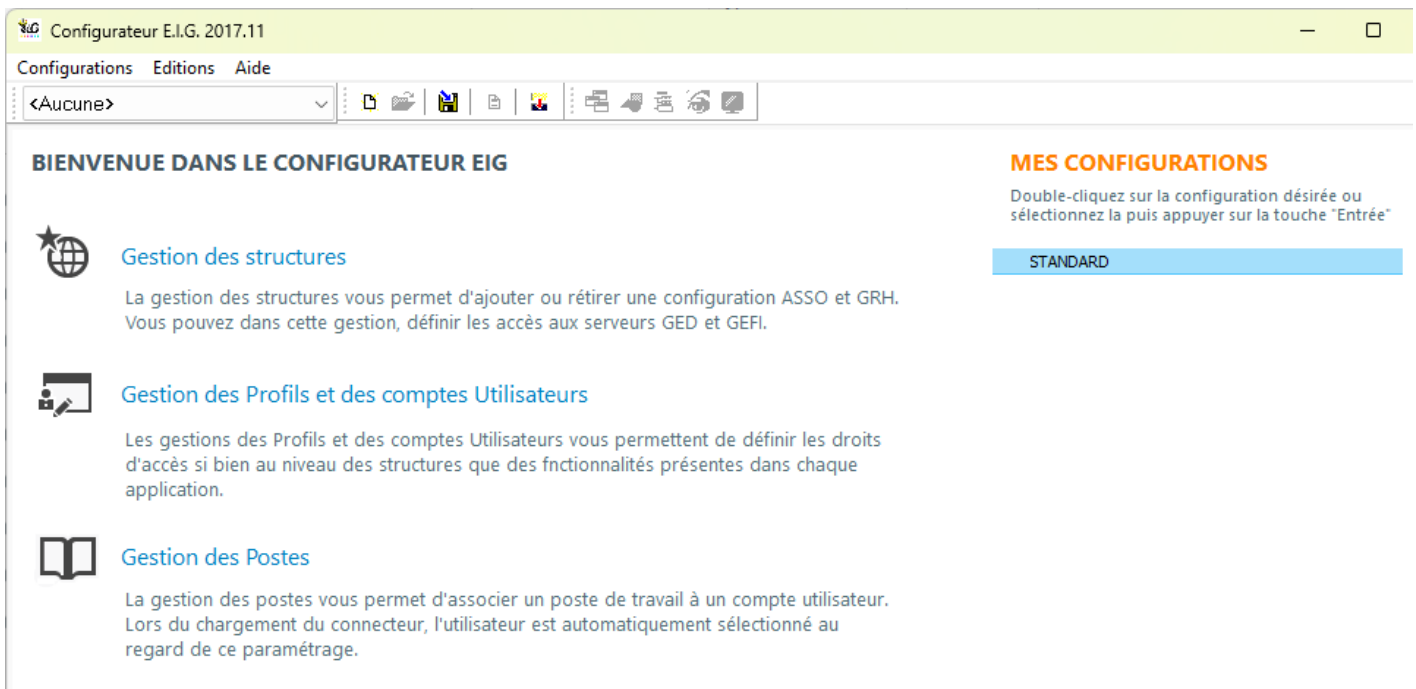


Le système vous demande alors le mot de passe. Si vous le connaissez, vous n'avez pas besoin du fichier que vous avez reçu.


Déclaration du nouvel administrateur

The screenshot shows the 'Connection E.I.G.' dialog box. It features the E.I.G. logo on the left, which consists of the letters 'eiG' in a stylized font with a large 'G', and a row of six colored squares (yellow, orange, pink, purple, cyan, green) below it. To the right of the logo, the company information is listed: 'E.I.G.sas', '20, avenue André Prothin', 'Tour Europlaza', '92927 PARIS La Défense Cedex', and 'Tél : 01 42 04 99 50'. Below this, a description reads: 'La solution pour la gestion informatisée des associations du secteur social et médico-social'. At the bottom, contact information is provided: 'Web : <http://www.eiq.fr>' and 'E-Mail : contact@eiq.fr'. The bottom section of the dialog contains two input fields: 'Utilisateur' with the text 'EIG' and 'Mot de passe' which is empty. To the right of these fields are three buttons: 'OK' with a green checkmark, 'Annuler' with a red X, and 'Fichier' with a folder icon.

Cliquez sur le bouton Fichier pour initialiser un nouvel administrateur et un nouveau mot de passe. Le programme vous demande d'ouvrir le fichier que vous avez reçu et que vous avez copié au préalable sur votre disque dur.

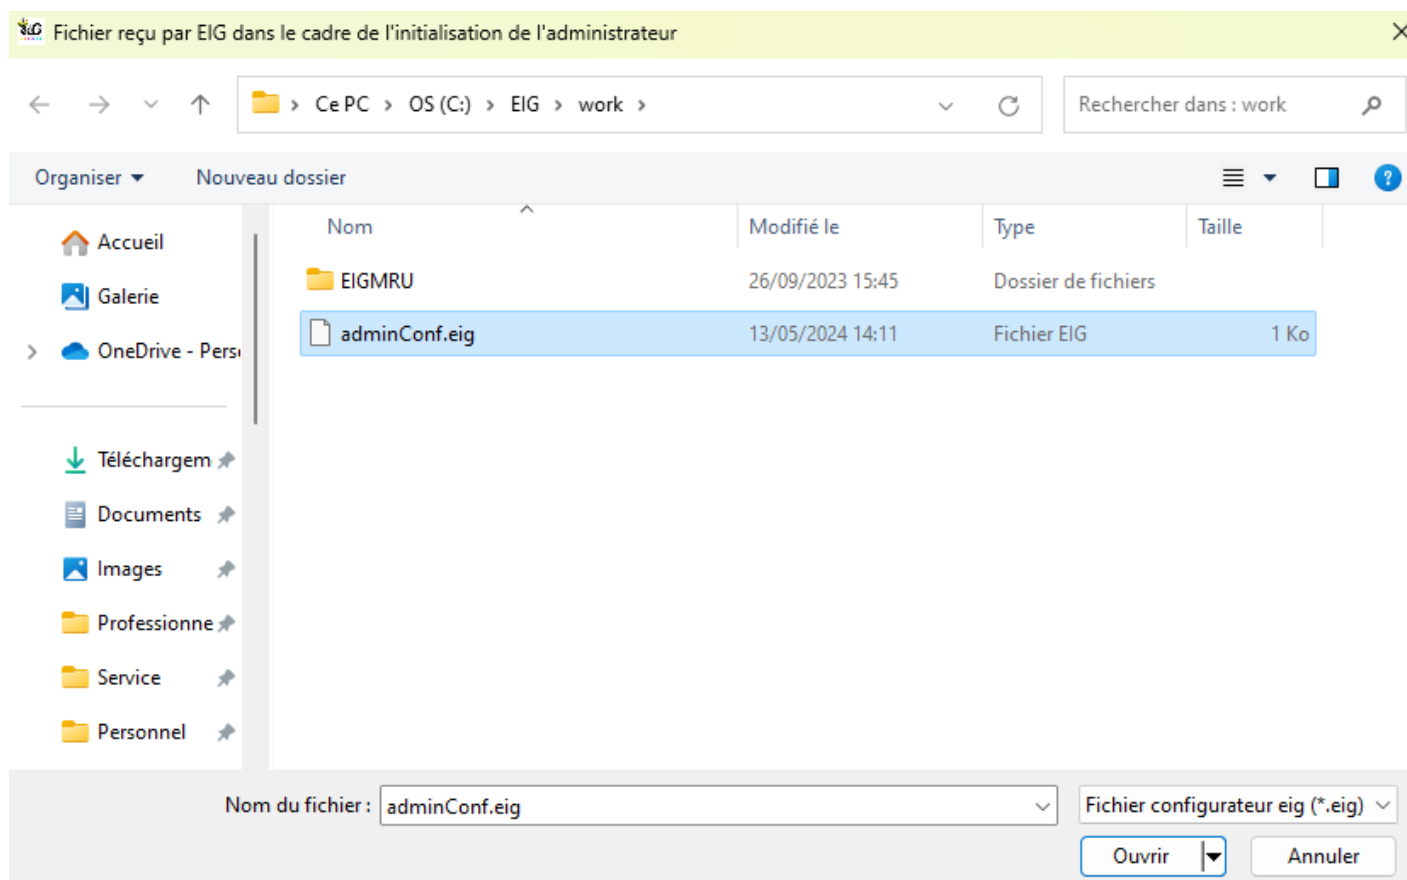

Cliquez sur Ouvrir et confirmez votre choix de vous déclarer comme administrateur de votre configuration. une fois déclaré, vous devez ensuite réinitialiser le mot de passe qui n'a pas été changé par cette déclaration.

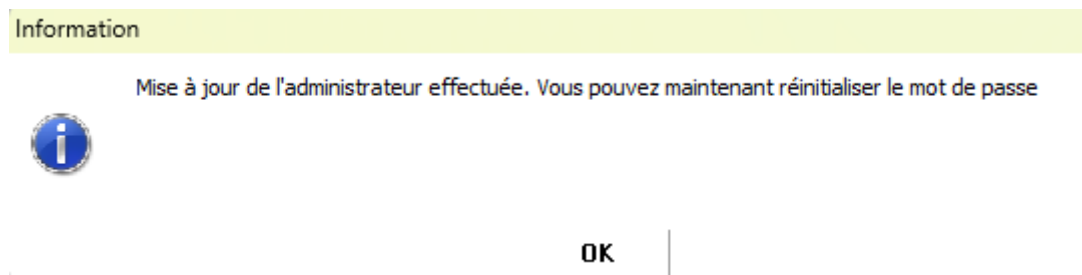

Réinitialisation du mot de passe administrateur

Le bouton de réinitialisation est directement visible suite au traitement de déclaration.

Connection E.I.G.



E.I.G.sas
20, avenue André Prothin
Tour Europlaza
92927 PARIS La Défense Cedex
Tél : 01 42 04 99 50

La solution pour la gestion
informatisée des associations du
secteur social et médico-social

Web : <http://www.eiq.fr>
E-Mail : contact@eiq.fr

Utilisateur

Mot de passe

 OK

 Annuler

 Réinitialisation du mot de passe administrateur

En cliquant sur le bouton "Réinitialisation du mot de passe administrateur", le programme va auto générer un nouveau mot de passe et l'envoyer par mail à l'administrateur déclaré grâce au traitement décrit ci-dessus.

Revision #2

Created 13 May 2024 13:28:54 by Hervé PETIT

Updated 10 September 2024 12:31:52 by Jean François KERSERHO