
La Saisie Analytique - TCR*


Vous avez correctement paramétré les traitements analytiques et vous êtes sur l'écran de saisie (en mode Pièce ou Bordereau)

C'est à la validation de la cellule "compte" que le programme déclenche ou non la cellule analytique en fonction du paramétrage.

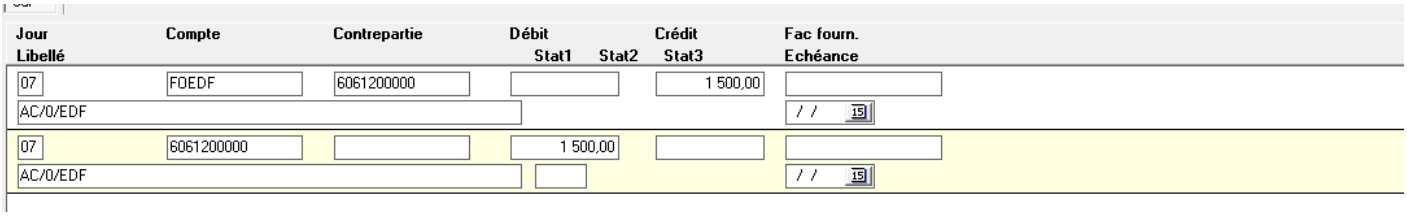


C'est bien le compte de charge qui déclenche la cellule Stat1. Sur cette cellule vous avez 2 possibilités :


- Affecter la charge à 100% :
  - Saisissez directement le code analytique
  - Utilisez la touche F7 pour afficher le menu déroulant des codes

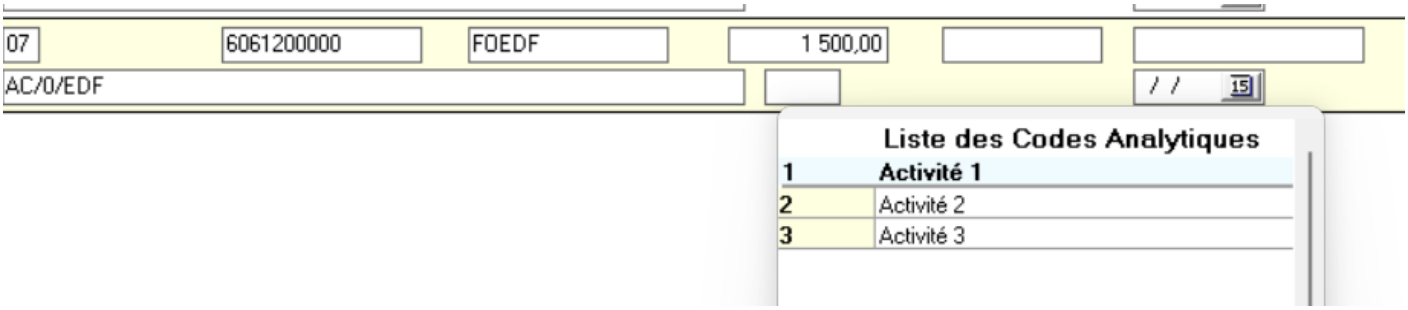

- Appliquer une ventilation : La touche F4 vous propose la liste des ventilations analytiques existantes auquel s'ajoute la ventilation libre.

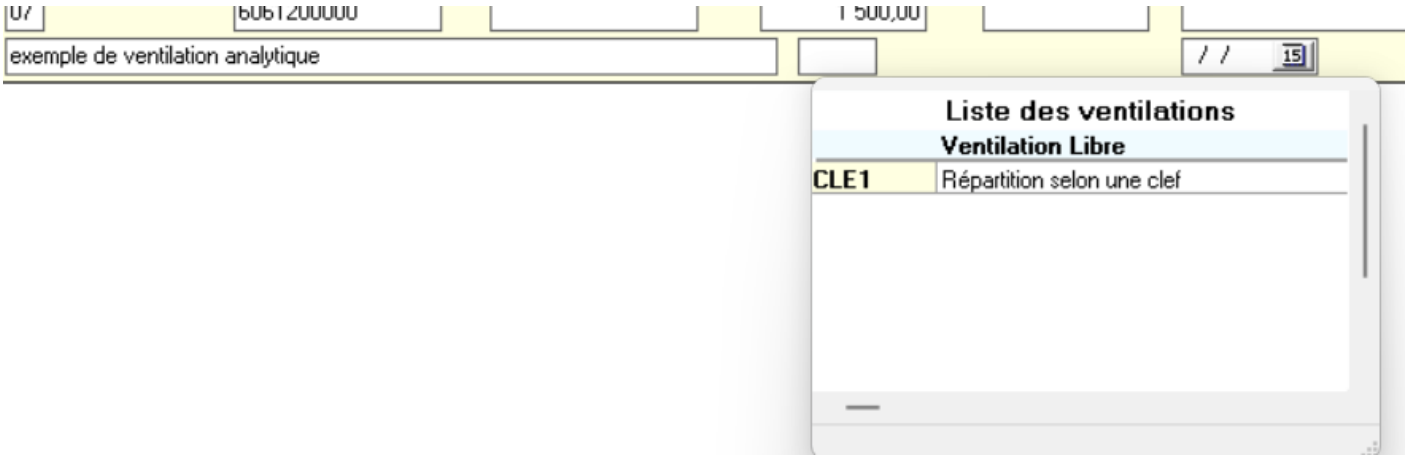

L'utilisation de la ventilation "CLE1" va calculer et vous soumettre une proposition de ventilation (selon la clef établie)

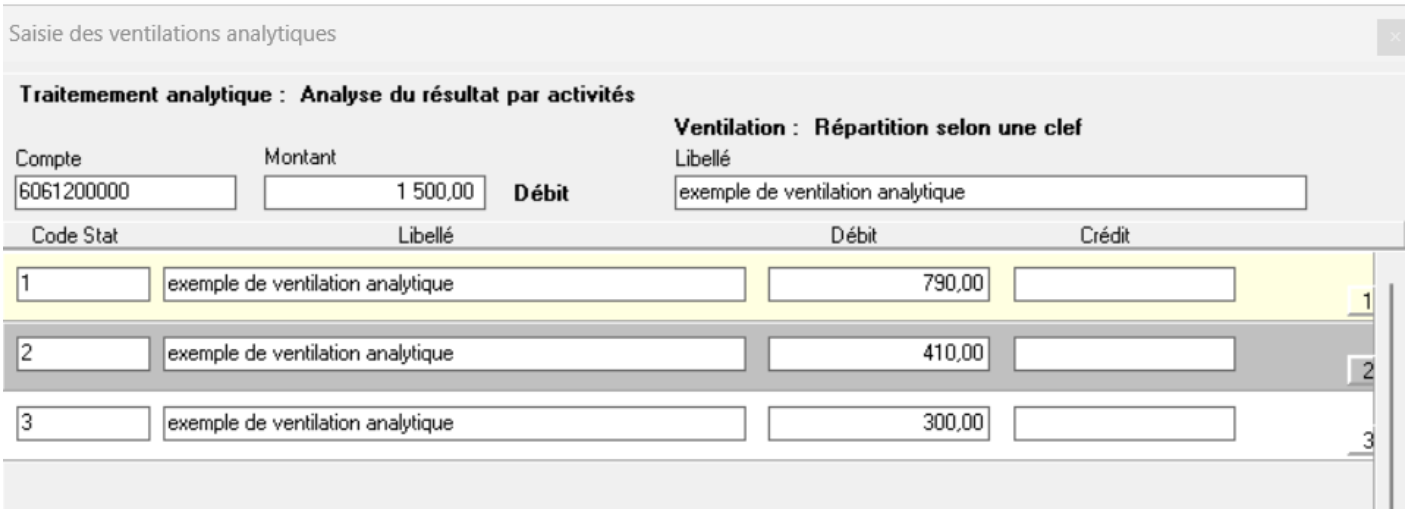


Dans le cas de la ventilation libre, c'est à vous de répartir les montants sur les codes analytiques.


Dans les 2 cas le programme indiquera dans la saisie le code "VENT"

Il est possible de saisir sous ce format jusqu'à 3 traitements analytiques, au delà de 3 traitements la présentation diffère mais le principe est identique.

Le compte ne déclenche pas une cellule "STAT" mais indique un bouton "Ana."

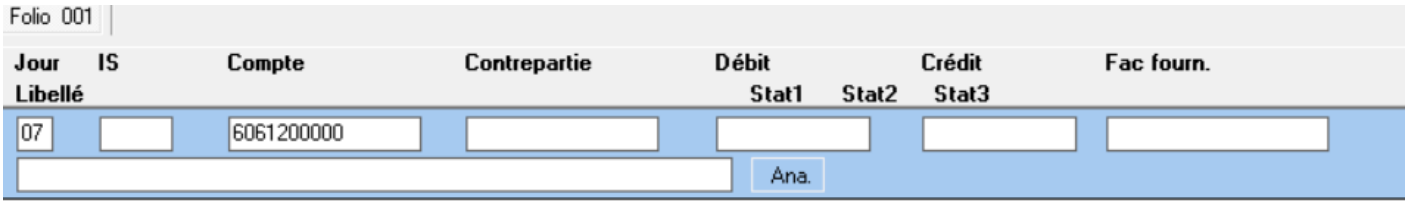

Lorsque vous appuyer sur ce bouton la boite de dialogue suivante apparait :

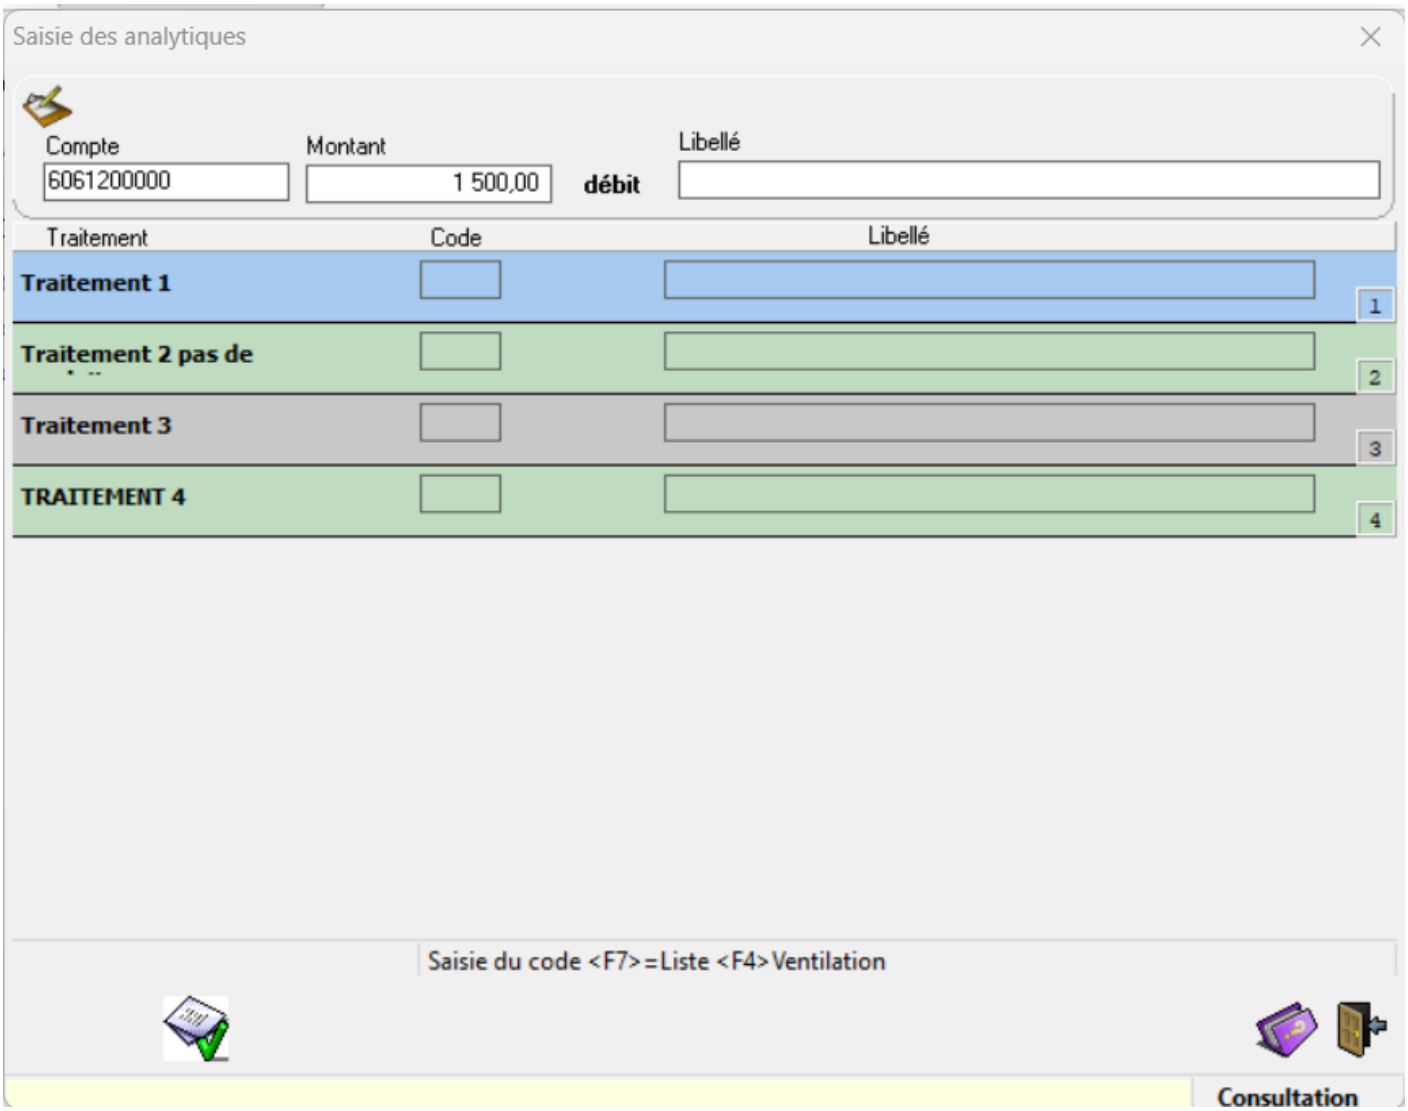

La saisie reste identique avec les raccourcis F7 ou F4.

Revision #7
Created 2023-07-05 08:00:34 UTC by Nicolas CHAMPION
Updated 2026-07-20 14:03:41 UTC by Elodie LUCEYRAN